2 ПКЛ 20кВ
Линия сводки
с листом 6
Линия сводки
с листом 4
2 ПКЛ 20кВ
Закрытый переход методом ГНБ N5
L1=218.0 м, L2=218.0 м
Закрытый переход методом ГНБ N4
L=23.0 м
Закрытый переход методом ГНБ N7
L1=155.0 м, L2=155.0 м
Закрытый переход методом ГНБ N6
L1=61.0 м, L2=61.0 м
Закрытый переход методом ГНБ N3
L1=112.0 м, L2=112.0 м
р. Москва
р. МОСКВА
Гребной канал
НИЖНИЕ МНЕВНИКИ
ТЕРЕХОВО
отстойник
пустырь
спорт.пл.
Олимпийская велотрасса
ул. Нижние Мневники
пашня

Схема расположения листов

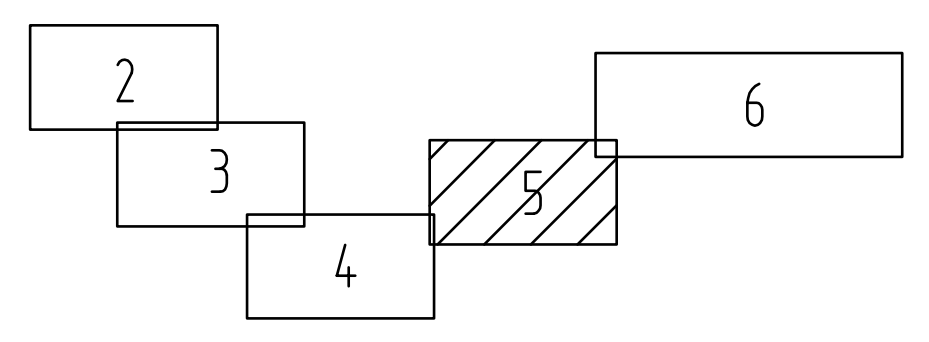

Согласовано (повторно)
ГКУ Дирекция ЖКХиБ ЗАО
(не требует проектирования)
Пересечение трассы КЛ
с проезжей частью ул. Крылат-
ская, ул. Нижние Мневники, Фи-
левский бульвар в пределах
балансовой принадлежности
согласовано "открытым" способом
с восстановлением бетонного
основания и укладкой верхнего
слоя тонкослойного асфальта на всю
ширину проезжей части.
Предусмотреть объем работ
по восстановлению бортового
камня, тротуаров и прилегающего
газона в полном объеме. Перед началом
работ получить согл. на проведение
ордера.
Нач. отд. Кострюлин И.Э.

Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Западного административного округа"
ОТДЕЛ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Дата "____" __________ 201 г.

Проект: «Построение опорной кабельной сети 20 кВ ОАО"ОЭК" в г. Москве. Кабельные линии 20 кВ ПС "Мневники"-РП8-57.
Адрес: Рублевское шоссе – Пр. проезд N153.
Шифр проекта:0184/00-017-ЭС
Согласован с ОАО "МОЭК", при выполнении следующих условий:
1. В зону работ по проекту попадают тепловые сети ОАО "МОЭК" по адресу: Рублевское шоссе, д.60, напротив д.28 стр.3, ул. Крылатская – ул. Нижние Мневники, ул. Нижние Мневники, д.36 стр. 1, д.62, д.104 стр.1, Филевский бульвар, д.37, пр. проезд N153.
2. По каждому пересечению разработать ППР, согласовать с Филиалом №8, 20 до начала работ оформить допуск на работы в охранной зоне т/сети.
3. Работы в охранной зоне т/сети вести вручную, без применения ударных механизмов, в присутствии представителя ОАО "МОЭК", вызванного не позднее, чем за 36 часов до начала работ, по тел:
8-495-1657-97-92 (предприятие N5 филиала N8),
8-495-657-97-71 (предприятие N7 филиала N8),
8-495-442-51-27 (предприятие N10 филиала N20).
4. Обеспечить сохранность т/сетей, пересечения с т/сетями выполнить в футлярах, расстояние выдержать согласно СНиП 41-02-2003. Обеспечить охранную зону т/сети.
5. Прочие условия:
– до начала работ представить гарантийное письмо по сохранности тепловых сетей.

ОАО «МОЭК»
Отдел экспертизы проектов
«28» 04 2014 г. № 574
Нач. отдела Колкова О.Б.
Фенёва З.В.

Условные обозначения:
- – Проектируемые кабельные линии 20кВ
- – Закрытый переход методом ГНБ
- – Существующий коллектор

						0184/00-017-ЭС
						Построение опорной кабельной сети 20кВ ОАО "ОЭК" в г. Москве
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	
Н.контр.		Потапкина			12.13	Кабельные линии 20кВ ПС "Мневники" – РП 8-57
Нач.отдела		Андрющенко			12.13	
Нач.сектора		Рябушенко			12.13	
Гл.спец.		Потапкина			12.13	Ситуационный план М 1:2000
Проверил		Соколов			12.13	
Разработал		Сизов			12.13	

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ

Копировал:

Формат 594x1200

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №